



### 1. 直結増圧給水ポンプユニット廻り制御

記号	階	設置場所	台数	備考
WP-1	1	駐輪場	1	

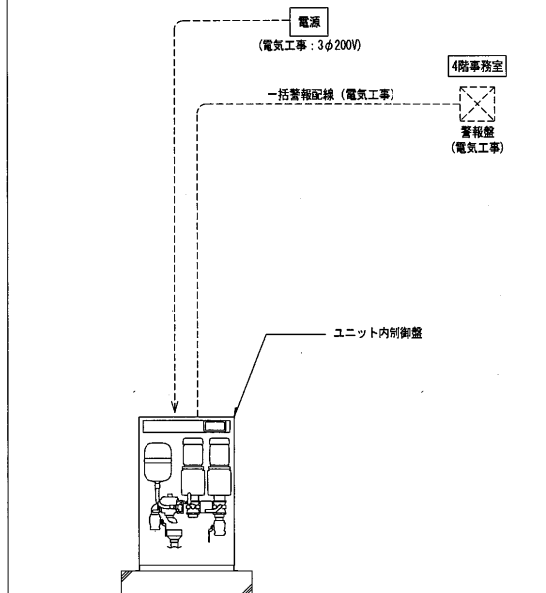

### 2. 排水ポンプ廻り制御


記号	階	設置場所	台数	備考
DP-1	ビット	雨水貯留槽	1	雨水排水ポンプ
DP-2	ビット	ビット	1	湧水排水ポンプ

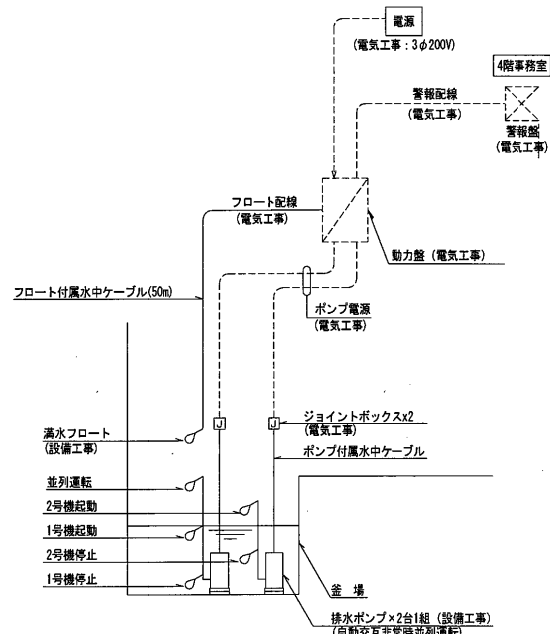

- (制御内容)
- 自動交互非常時並列運転
  - ポンプ2台のローテーション運転、及び非常時の並列同時運転を行う。
  - 警報移転
  - 1) 漏水警報を警報盤へ移転する。

### 3. 業務用エコキュート廻り制御


記号	階	設置場所	台数	備考
EH-1	PH	屋上	1	ヒートポンプユニット
HT-1	PH	屋上	1	貯湯タンクユニット
LP-1	PH	屋上	1	循環ラインポンプ

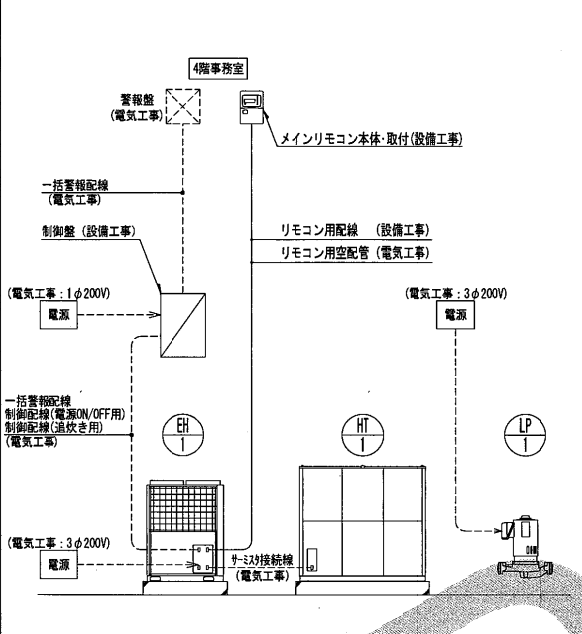

- (制御内容)
- エコキュート
  - 制御盤にて運転ON/OFF操作、過放電有無切替操作を可能とする。
  - 給湯循環ポンプ
  - 1) 常時運転とし制御盤にて非常時の運転ON、OFF、過電流(ヒューズ)故障停止)検知をする。
  - 一括警報移転
  - 1) エコキュート故障警報、循環ポンプ故障警報を制御盤より一括にて警報盤へ移転する。


### 4. PAC制御・・・ビル用マルチ方式

記号	階	設置場所	台数	備考
PAC-1-1	2	事務室	7	リモコンx4台
PAC-2-1	4	事務室	4	リモコンx2台
PAC-2-2	4	女子更衣室	1	リモコンx1台
PAC-2-2	4	事業本部長室	1	リモコンx1台
PAC-2-3	4	応接室・商談室	1	リモコンx1台
PAC-3-1	4	会議室1	2	リモコンx1台
PAC-3-2	4	会議室2	2	リモコンx1台
PAC-3-2	4	会議室3	2	リモコンx1台
PAC-4-1	3	事務室	3	リモコンx1台
PAC-4-2	3	事務室	3	リモコンx2台
PAC-5-1	3	事務室	3	リモコンx2台
PAC-5-2	3	事務室	3	リモコンx2台
PAC-6-1	2	洗濯室	2	リモコンx1台
PAC-6-2	2	ロッカー室	2	リモコンx1台
PAC-6-3	2	小事務室	1	リモコンx1台
PAC-7-1	1	機材保管庫	4	リモコンx2台
PAC-7-2	1	洗濯室	1	リモコンx1台

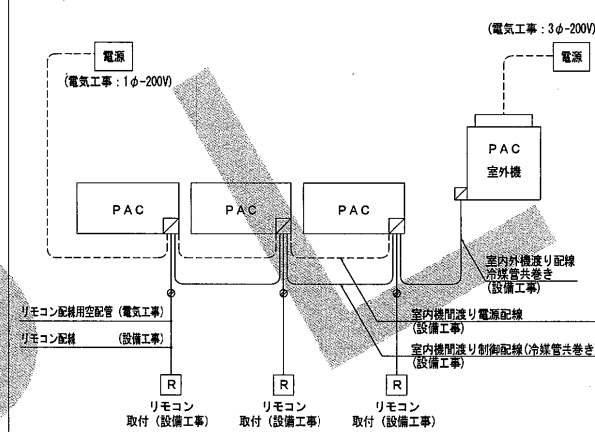


### 5. PAC制御・・・パッケージ方式

記号	階	設置場所	台数	備考
PAC-8-1	2	仮眠室	2	
PAC-9-1	2	宿直室1	1	
PAC-10-1	2	宿直室2	1	
PAC-11-1	1	油試験室	1	
PAC-12-1	1	管理機械室	1	

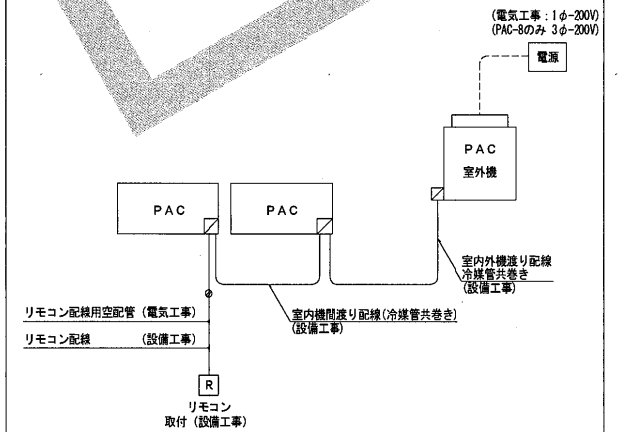

### 6. PAC制御・・・デマンド制御


記号	階	設置場所	台数	備考
ED-1	1	乾燥室	1	

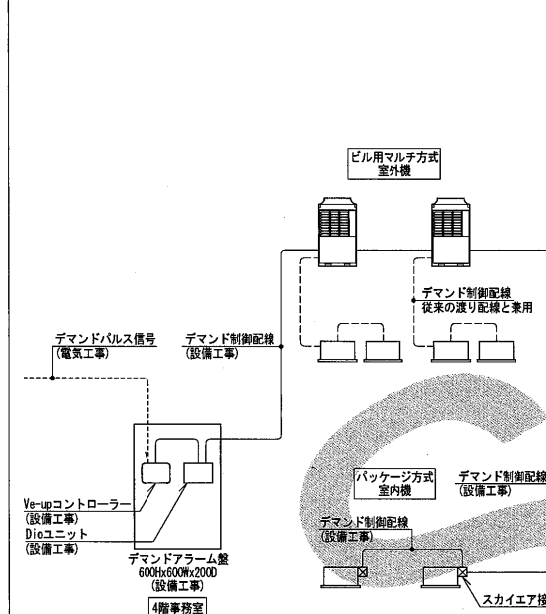

- (制御内容)
- Ve-upコントローラ
  - 1) デマンド機能による空調機自動制御
  - 2) デマンド制御と連動してアラーム盤にて表示灯点灯及びアラーム発報
  - 3) 全空調機の運転/停止を年間スケジュール管理
  - 4) 全空調機の温度設定を年間スケジュール管理


### 7. 乾燥機制御

記号	階	設置場所	台数	備考
ED-1	1	乾燥室	1	

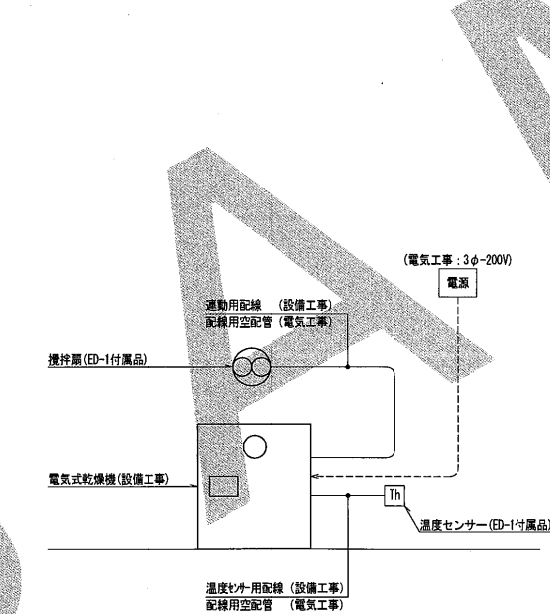


### 8. 換気扇制御 (1)

記号	階	設置場所	台数	備考
EF-1	PH	階段ホール	1	
EF-2	2	洗濯室	2	
EF-3	2	男子WC	1	
EF-3	3	男子WC	1	
EF-3	4	男子WC	1	
EF-4	1	男子WC	1	
EF-5	1	洗濯室	1	
EF-6	4	女子WC	1	
EF-8	2	シャワールーム	1	
EF-13	2	給湯室	1	
EF-13	3	給湯室	1	
EF-13	4	給湯室	1	
EF-12	1	乾燥室	1	
EF-12	1	HWC	1	
EF-12	3	女子WC	1	
EF-15	1	油試験室	1	
EF-19	4	シャワールーム	1	
SF-1	1	機材保管庫	1	

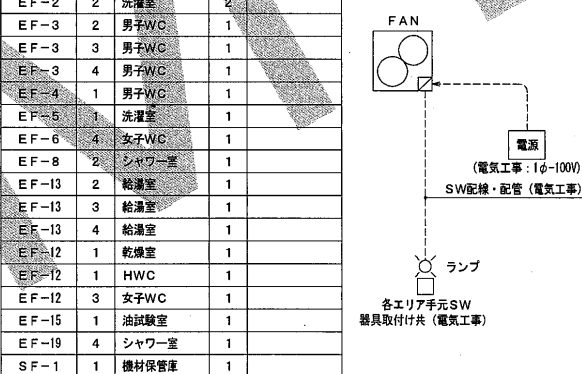


### 9. 換気扇制御 (2)・・・24時間換気対応

記号	階	設置場所	台数	備考
EF-17	2	小事務室	1	

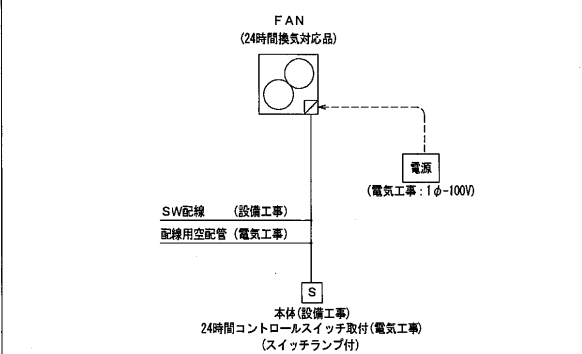

### 10. 換気扇制御 (3)・・・タイマー運転

記号	階	設置場所	台数	備考
EF-5	4	廊下・ELVホール	1	
EF-7	2	廊下・ELVホール	1	
EF-9	1	廊下・ELVホール	1	
EF-9	3	廊下・ELVホール	1	
EF-10	4	倉庫1	1	
EF-10	4	倉庫2	1	
EF-11	1	医薬物保管庫	1	
EF-12	2	広報紙機保管庫	1	
EF-15	2	業務部保管庫	1	
EF-16	1	油庫	1	
EF-16	1	発電機庫	1	
EF-18	1	倉庫	1	
EF-18	2	廊下	1	
EF-18	4	倉庫3	1	
EF-20	2	倉庫	1	
EF-21	1	倉庫(階段下)	1	

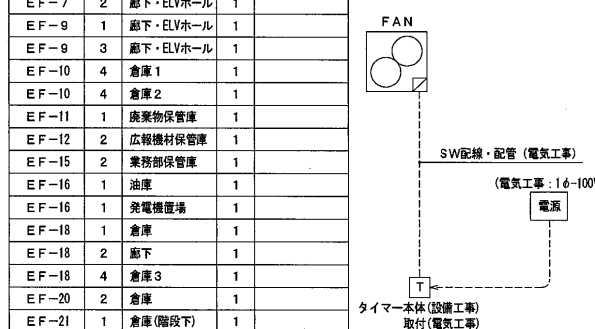

### 11. 全熱交換機制御

記号	階	設置場所	台数	備考
HEx-1	2	事務室	4	24時間換気
HEx-1	3	事務室	7	24時間換気
HEx-2	4	会議室1	2	24時間換気
HEx-2	4	会議室2	2	24時間換気
HEx-3	2	ロッカー室	2	24時間換気
HEx-4	2	仮眠室	1	24時間換気
HEx-5	4	会議室3	2	24時間換気
HEx-6	4	事務室	3	24時間換気
HEx-7	4	事業本部長室	1	24時間換気
HEx-8	4	応接室・商談室	1	24時間換気
HEx-9	2	宿直室1	1	24時間換気
HEx-9	2	宿直室2	1	24時間換気
HEx-10	4	女子更衣室	1	24時間換気

